

Differenzdruckdiagramm SBK-Heizkreisverteiler 3000 12-fach

Zulauf = G 1", Ablauf = G 1"

Verbindung zwischen Vorlauf- und Rücklaufverteiler: gerades Rohrstück $\varnothing 20 \times 2$, 160 mm lang

Ventile im Vorlauf und Durchflussmesser im Rücklauf max. geöffnet

Medium Wasser 18 °C

Kv max = 11,51 m³ / h

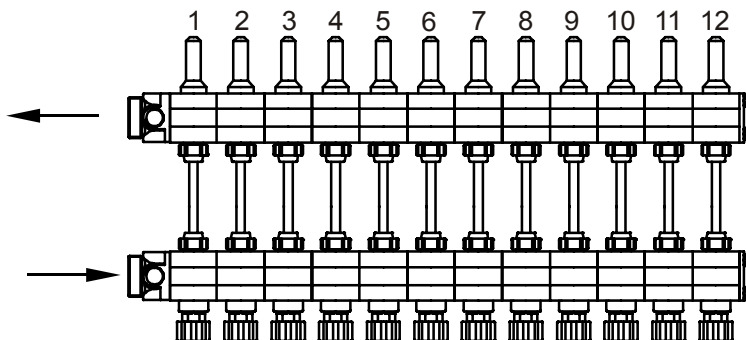


Diagramm 1
Durchfluss HKV 3000 Verteiler

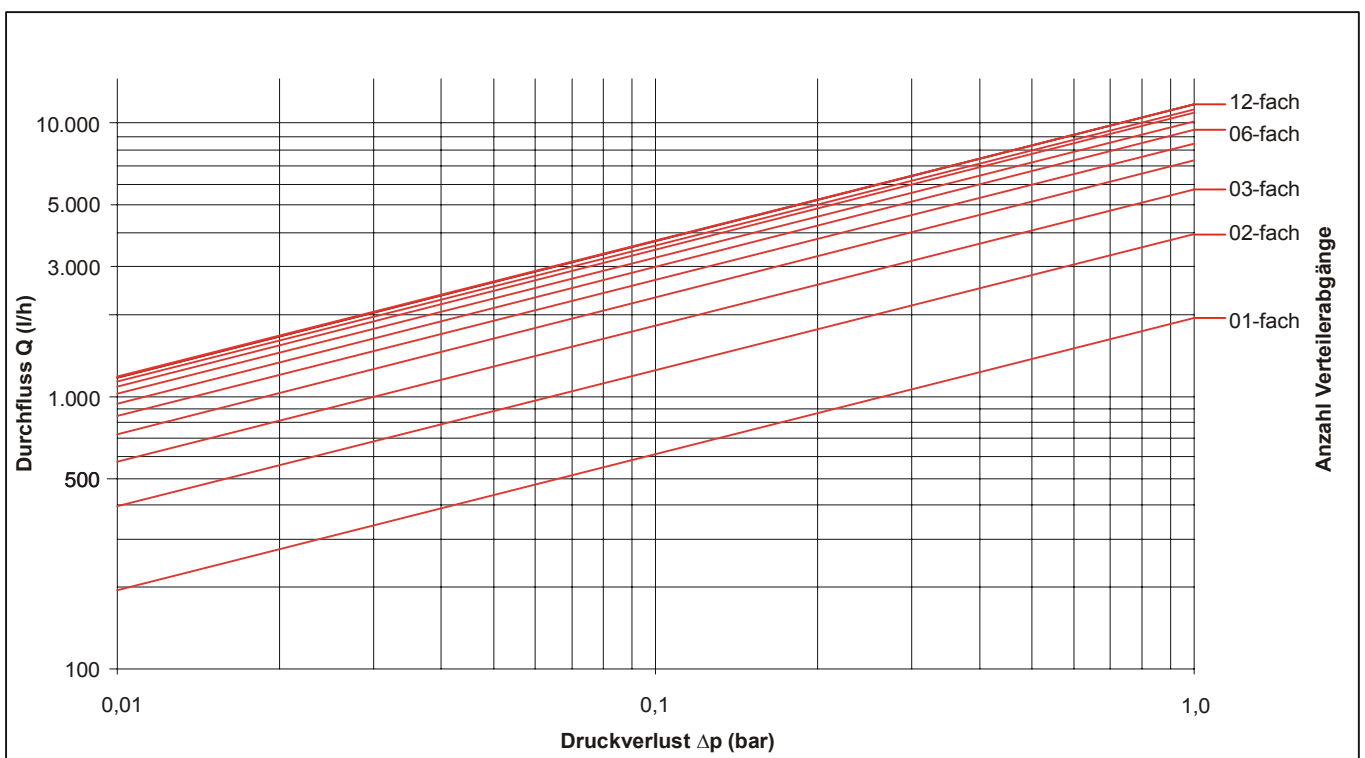


Diagramm 2

Durchfluss pro Kreis bei Δp 0,1 bar

